


# NC値計算書

作成日時：

\*\*\*\*/\*\*/\*\*

## 1. 騒音NC曲線

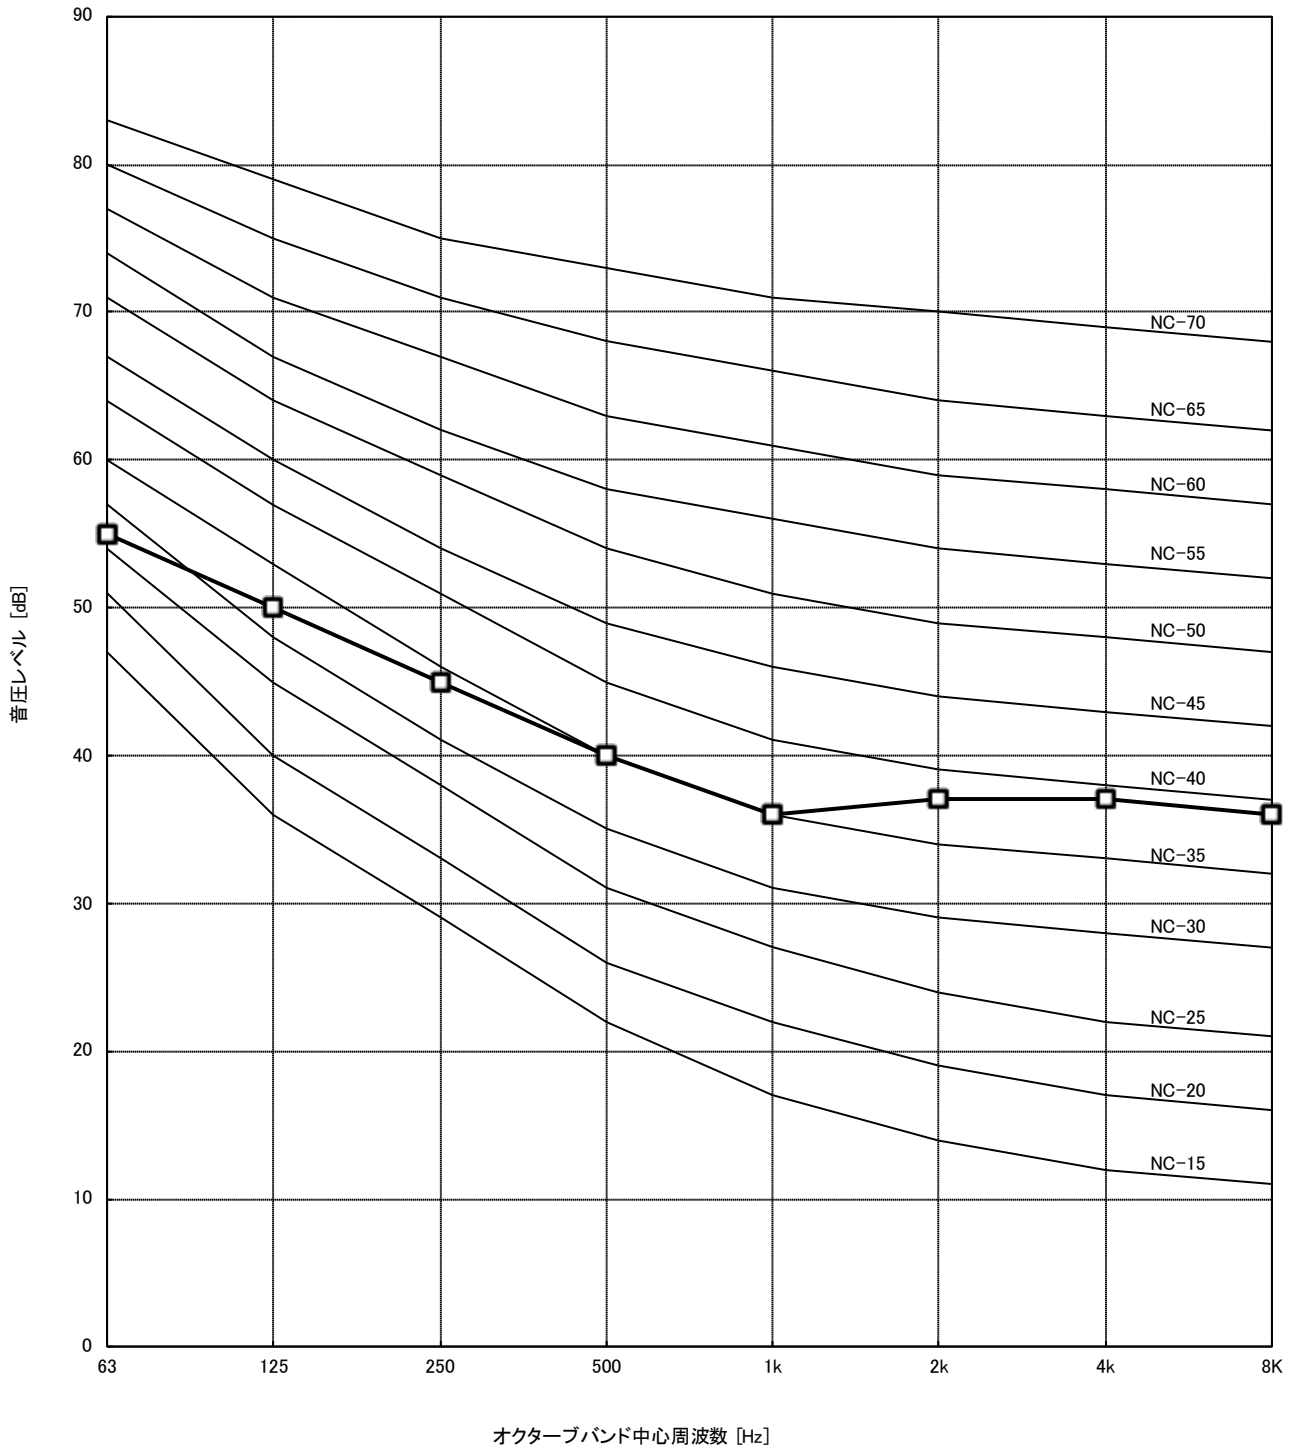

## 2. 測定点と周波数別騒音値

測定点	測定点	63	125	250	500	1k	2k	4k	8K	オーバーオール
□	会議室A	55	50	45	40	36	37	37	36	45.1
○	会議室B									0.0
△										0.0
◇										0.0
×										0.0
+										0.0
*										0.0

※オーバーオールはA特性とする。

※単位はデシベル(dB)とする。